



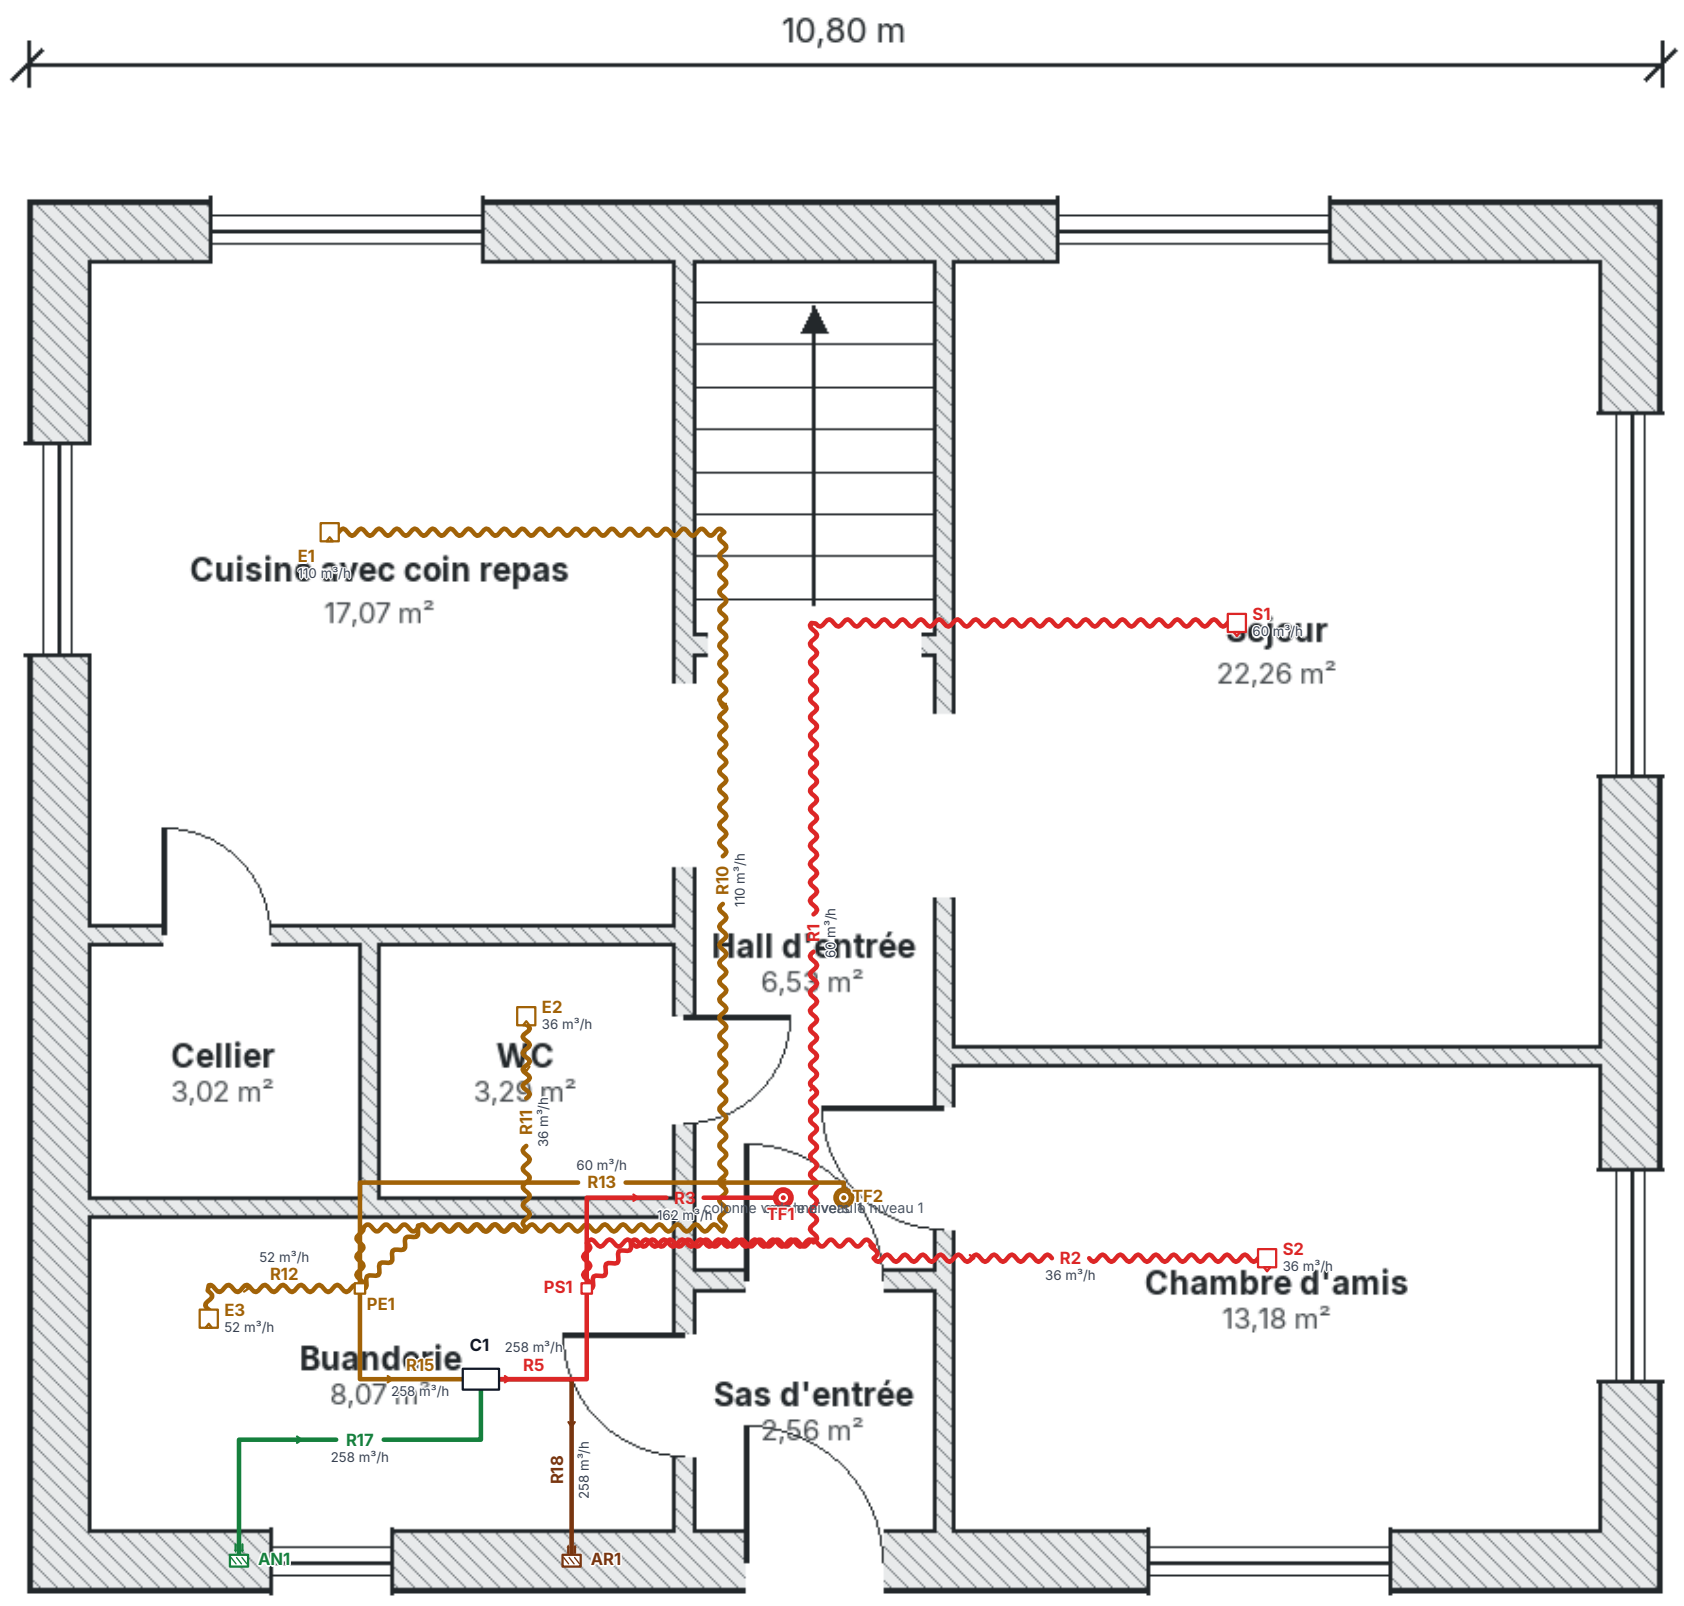

REZ-DE-CHAUSSÉE

Symboles et couleurs des flux d'air selon la NF EN 12792. La centrale, le caisson de répartition, le plénum, le point du té, les flèches des grilles de prise d'air et de rejet, la colonne montante et la flèche du sens d'écoulement sont des symboles propres à HeatAlgo - la norme n'en prévoit pas.

Symboles et couleurs des flux d'air selon la NF EN 12792. La centrale, le caisson de répartition, le plénum, le point du té, les flèches des grilles de prise d'air et de rejet, la colonne montante et la flèche du sens d'écoulement sont des symboles propres à HeatAlgo - la norme n'en prévoit pas.

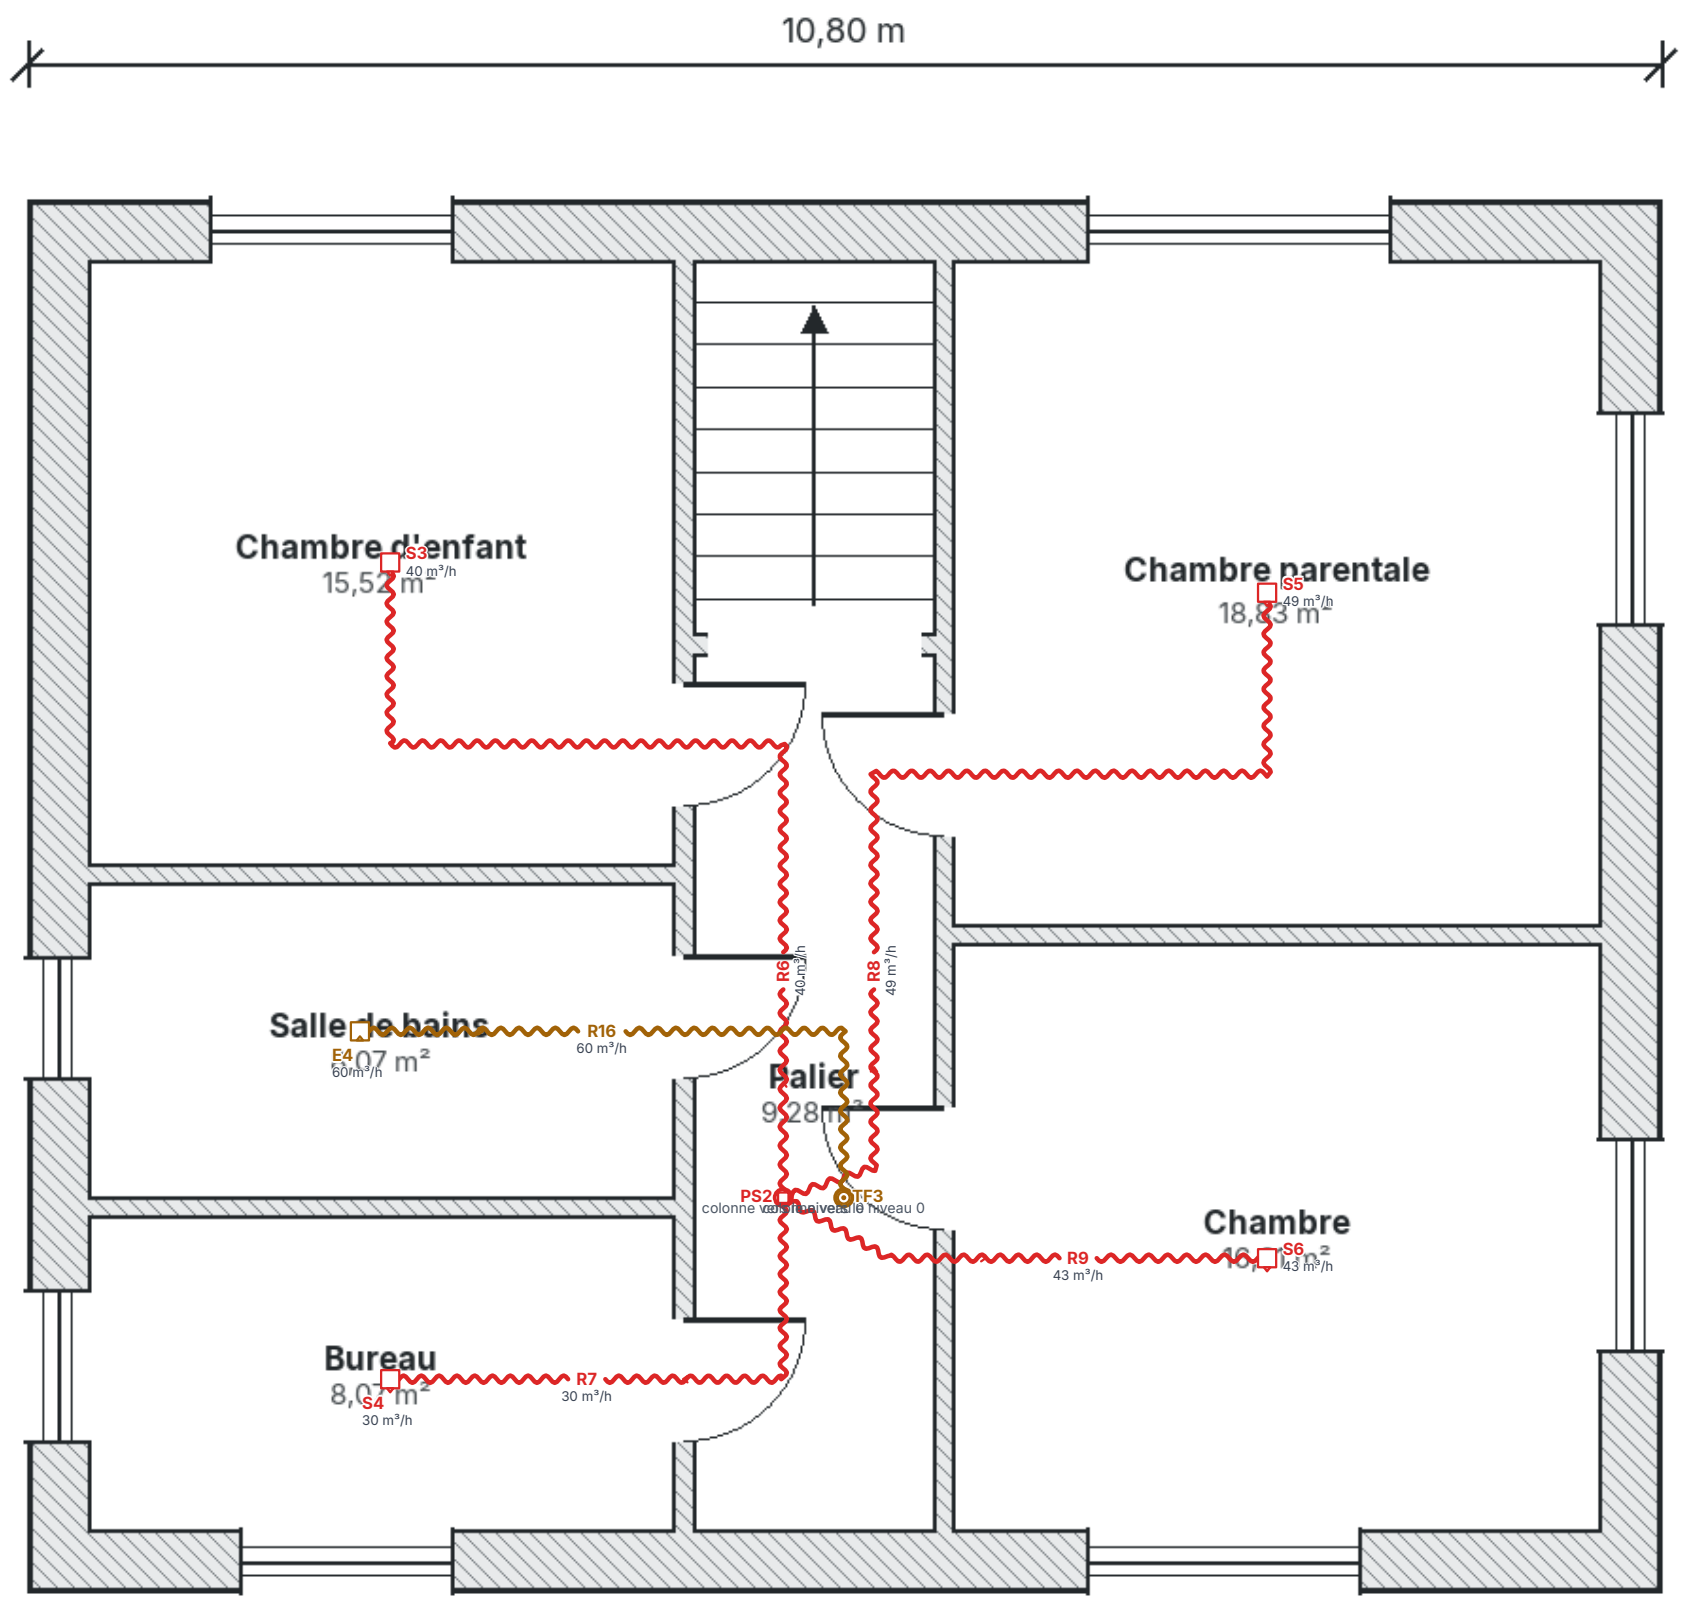

ÉTAGE

Symboles et couleurs des flux d'air selon la NF EN 12792. La centrale, le caisson de répartition, le plénum, le point du té, les flèches des grilles de prise d'air et de rejet, la colonne montante et la flèche du sens d'écoulement sont des symboles propres à HeatAlgo - la norme n'en prévoit pas.

Symboles et couleurs des flux d'air selon la NF EN 12792. La centrale, le caisson de répartition, le plénum, le point du té, les flèches des grilles de prise d'air et de rejet, la colonne montante et la flèche du sens d'écoulement sont des symboles propres à HeatAlgo - la norme n'en prévoit pas.